




РАНА ПАХУ: ЗУПИНКА КРОВОТЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМПРОВІЗОВАНОГО ТИСНУЧОГО ПРИСТРОЮ

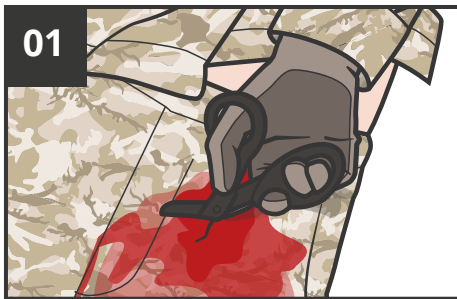


01 **ЗАБЕЗПЕЧТЕ ДОСТУП** до поранення та оцініть джерело кровотечі.

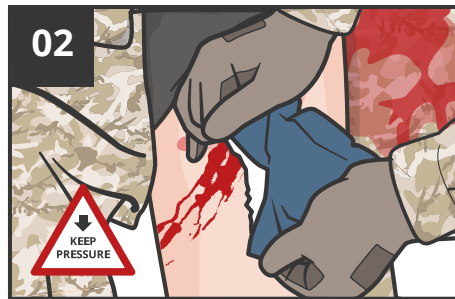

02 **ЗАСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК** на рану рукою, кулаком або ліктем, а також розкрийте упаковання гемостатичної марлі.

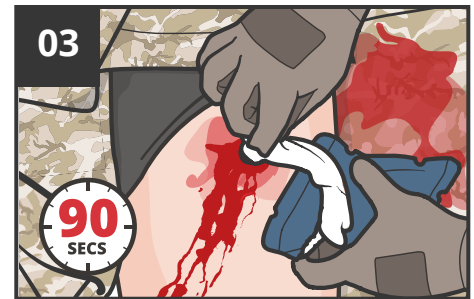

03 Проведіть **ЩІЛЬНУ ТАМПОНАДУ** рани гемостатичним бинтом, допоки не заповните всю рану (завершіть тампонаду впродовж 90 с).

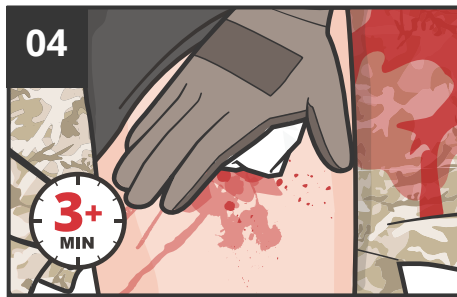

04 **УТРИМУЙТЕ** прямий тиск впродовж мінімум 3 хв.




05 Проведіть **ПЕРЕОЦІНКУ** контролю кровотечі, зберігаючи тиск.

ЯКЩО КРОВОТЕЧУ НЕ БУЛО ЗУПИНЕНО:

06a Якщо тампонада проведена гемостатичним бинтом – виїміть його та проведіть повторну тампонаду починаючи від кроку 3.

АБО

06b Якщо тампонада проведена звичайним бинтом – використайте додатковий бинт та прямий тиск (3 хв.) до зупинки кровотечі.

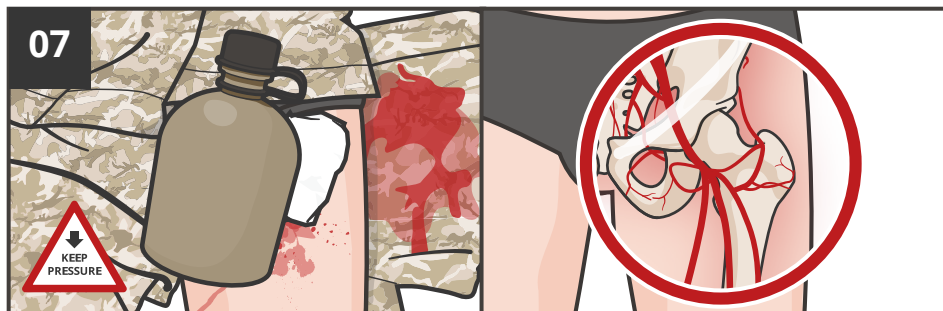

07 **ВИБЕРІТЬ** та **РОЗТАШУЙТЕ** імпровізований тиснучий пристрій у ділянці складки пахової зв'язки.




08 **ОБЕРІТЬ** турнікет, який можна буде обернути навколо талії/стегна пораненого, або з'єднайте разом два турнікети.


Продовження на наступній сторінці...

РАНА ПАХУ: ЗУПИНКА КРОВОТЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМПРОВІЗОВАНОГО ТИСНУЧОГО ПРИСТРОЮ


Продовження...

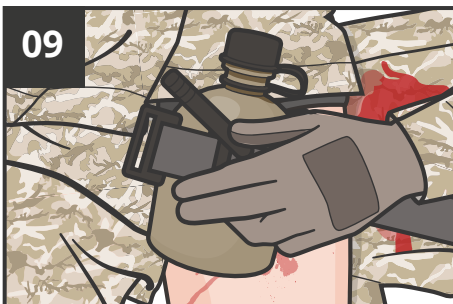


РОЗТАШУЙТЕ зубчастий турнікет або турнікет з воротком і пряжкою безпосередньо над серединою тиснучого пристрою; упевніться, що пряжка розташована ближче до середини

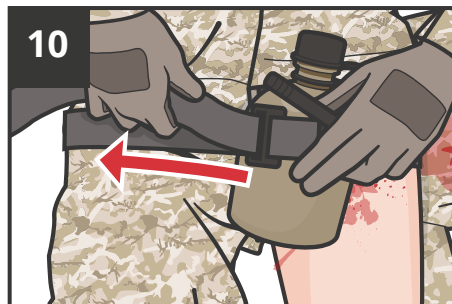


Перед затягуванням турнікету **УСУНЬТЕ** всі провисання ремня, виконуючи штовхаючий рух вздовж тіла пораненого.

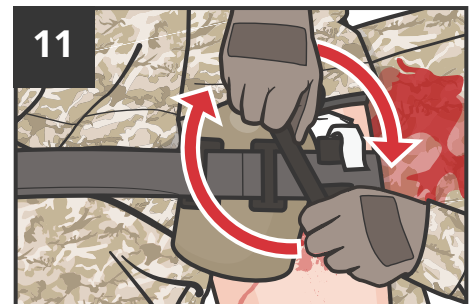

ЗАТЯГУЙТЕ турнікет до припинення кровотечі та зникнення дистального пульсу на кінцівці

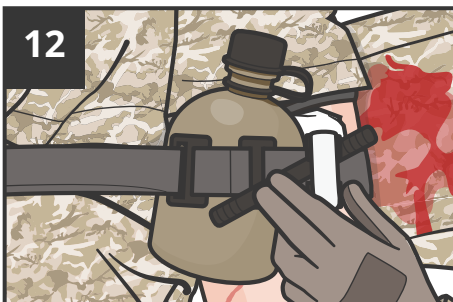

Візуально **ПЕРЕВІРТЕ** розташування обладнання переконавшись, що тиснучий пристрій не змістився, а зубчастий механізм/вороток і пряжка знаходяться над пристроєм.

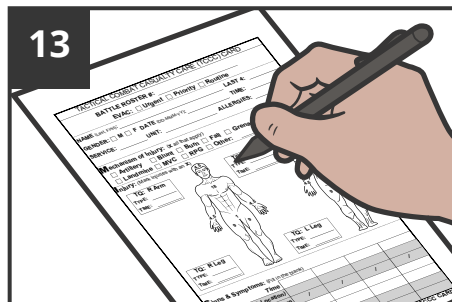

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ надану допомогу в Картці пораненого ТССС.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 11: Якщо кровотеча не контролюється та/або присутній дистальний пульс (пульс нижче турнікету), затягніть ремінь турнікету (якщо це можливо) і закрутіть джгутовий пристрій, доки кровотеча не припиниться та/або зникне дистальний пульс.